



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
Соната ТЛ-5П
Паспорт

1. Назначение

Оповещатель пожарный речевой Соната ТЛ-5П (далее громкоговоритель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи звукоусиления и трансляции с входным напряжением 100В.

Громкоговоритель выпускается в корпусе для монтажа в подвесной потолок.

2. Технические характеристики

Характеристики	Соната ТЛ-5П
Номинальная шумовая мощность, Вт	1/3/5
Номинальное входное напряжение, В	100
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц	100-18000
Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее	92
Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее	100
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	21
Габаритные размеры, мм,	200x200x110
Масса, кг, не более	0,55
Диапазон рабочих температур, °С	-50 ... +50
Срок службы, лет	10

3. Подключение

3.1 Для подготовки места установки громкоговорителя необходимо в

подвесном потолке сделать отверстие диаметром 110мм и в соответствии с рисунком 1 установить 4 дюбель-бабочки под саморез 3,5х55 по радиусу 80мм от центра отверстия.

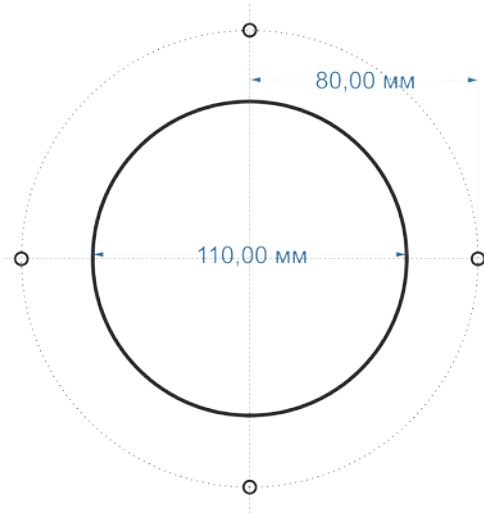


Рисунок 1. Крепление громкоговорителя

- 3.2 Перед подключением к линии связи речевого оповещения убедитесь, что она обесточена.
- 3.3 Подсоедините линию связи к клеммам громкоговорителя с учетом мощности по рисунку 2.

Примечание. Если громкоговоритель подключается к речевому прибору с контролем линии оповещения по постоянному току, то подключение производить через контакты «2» и «3» - для минимальной мощности, «2» и «4» - для средней мощности, «2» и «5» - для максимальной мощности. В остальных случаях через контакты «1» и «3» - для минимальной мощности, «1» и «4» - для средней мощности, «1» и «5» - для максимальной мощности.

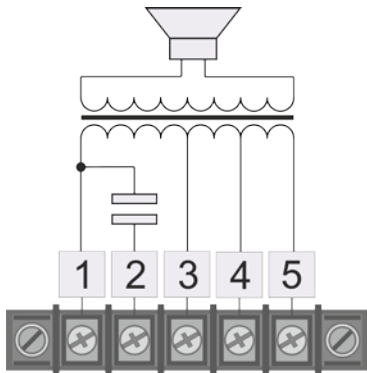


Рисунок 2. Клеммы подключения громкоговорителя

4. Комплект поставки

- Оповещатель пожарный речевой	1шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-011-24433376-2024 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

6. Свидетельство о приемке

Оповещатель пожарный речевой Соната ТЛ-5П

Зав№ _____ Дата изготовления _____

соответствует требованиям технических условий

ТУ 26.30.50-011-24433376-2024 и признан годным к эксплуатации.



7. Производитель

ООО "ВИСТЛ"

Служба технической поддержки тел.: 8 800 77-52-911

E-mail: info@vistl.ru

<http://www.vistl.ru>

Адрес места производства продукции:

142100, Россия, Московская обл.,

г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, помещение 1, 2 этаж.