



**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
ВИСТЛ-М ТП-5
Паспорт**

1. Назначение

Оповещатель пожарный речевой ВИСТЛ-М ТП-5 (далее громкоговоритель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи звукоусиления и трансляции с входным напряжением 100В.

Громкоговоритель выпускается в корпусе для монтажа в подвесной потолок.

2. Технические характеристики

| Характеристики | ВИСТЛ-М ТП-5 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Номинальная шумовая мощность, Вт | 1/3/5 |
| Номинальное входное напряжение, В | 100 |
| Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц | 86-18000 |
| Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее | 92 |
| Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее | 100 |
| Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254 | 21 |
| Габаритные размеры, мм, | 186x186x80 |
| Масса, кг, не более | 0,72 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -50 ... +50 |
| Срок службы, лет | 10 |

3. Подключение

3.1 Для подготовки места установки громкоговорителя необходимо в

подвесном потолке сделать отверстие диаметром 170мм в соответствии с рисунком 1.

- 3.2 Отжать металлические «лапки» и завести громкоговоритель проделанное в потолке отверстие.

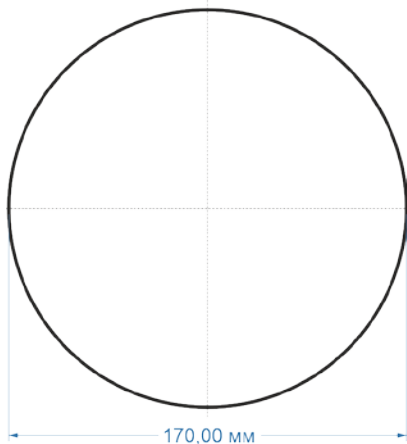


Рисунок 1. Крепление громкоговорителя

- 3.3 Перед подключением к линии связи речевого оповещения убедитесь, что она обесточена.
- 3.4 Подсоедините линию связи к клеммам громкоговорителя с учетом мощности по рисунку 2.

Примечание. Если громкоговоритель подключается к речевому прибору с контролем линии оповещения по постоянному току, то подключение производить через контакты «2» и «3» - для минимальной мощности 1Вт, «2» и «4» - для средней мощности 3Вт, «2» и «5» - для максимальной мощности 5Вт. В остальных случаях через контакты «1» и «3» - для минимальной мощности 1Вт, «1» и «4» - для средней мощности 3Вт, «1» и «5» - для максимальной мощности 5Вт.

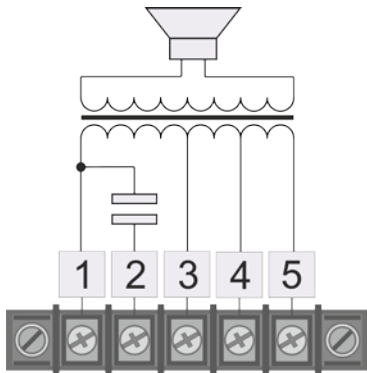


Рисунок 2. Клеммы подключения громкоговорителя

4. Комплект поставки

| | |
|--------------------------------|-----|
| - Оповещатель пожарный речевой | 1шт |
| - Паспорт | 1шт |
| - Упаковка | 1шт |

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-011-24433376-2024 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

6. Свидетельство о приемке

Оповещатель пожарный речевой ВИСЛ-М ТП-5

Зав№ _____ Дата изготовления _____

соответствует требованиям технических условий

ТУ 26.30.50-011-24433376-2024 и признан годным к эксплуатации.



7. Производитель

ООО "ВИСТЛ"

Служба технической поддержки тел.: 8 800 77-52-911

E-mail: info@vistl.ru

<http://www.vistl.ru>

Адрес места производства продукции:

142100, Россия, Московская обл.,

г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, помещение 1, 2 этаж.