



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
ВИСТЛ-М Р-100-10 исп.1
Паспорт

1. Назначение

Оповещатель пожарный речевой рупорного типа ВИСТЛ-М Р-100-10 исп.1, (далее громкоговоритель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи звукоусиления и трансляции с входным напряжением 100В.

Громкоговоритель выпускается в пластиковом корпусе для настенного монтажа и поддерживает функцию контроля состояния линии оповещения по постоянному току.

2. Технические характеристики

2.1	Номинальная шумовая мощность, Вт	10/5
2.2	Номинальное входное напряжение, В	100
2.3	Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже	250 - 8000
2.4	Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее	110
2.5	Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP65
2.6	Габаритные размеры, мм	165x220x240
2.7	Масса, кг, не более	1,5
2.8	Диапазон рабочих температур, °С	-40...+60
2.9	Срок службы, лет	10

3. Подключение

- 3.1 Перед подключением к линии связи речевого оповещения убедитесь, что она обесточена.
- 3.2 Для подготовки места установки громкоговорителя необходимо в стене сделать отверстия (дюбеля и саморезы в комплект не входят), в соответствии с рисунком 1.
- 3.3 Подсоедините линию связи к проводам громкоговорителя через коммутационную коробку (в комплект не входит) с учетом мощности по таблице 1.

Таблица 1 Выбор требуемой мощности

Провод	Мощность [Вт]
Черный (коричневый)	Общий
Синий	5
Красный (Желтый)	10

Примечание. Если громкоговоритель является последним в линии, то для контроля линии оповещения параллельно ставится оконечный резистор.

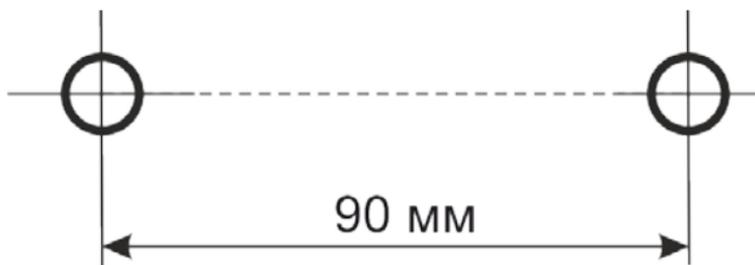


Рисунок 1. Крепление рупорного громкоговорителя

4. Комплект поставки

- Оповещатель пожарный речевой	1шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-002-24433376-2021 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

6. Свидетельство о приемке

Оповещатель пожарный речевой ВИСТЛ-М Р-100-10 исп.1

Зав№ _____ Дата изготовления _____



соответствует требованиям технических условий

ТУ 26.30.50-002-24433376-2021 и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00710/21.

7. Техническое обслуживание

- 7.1 Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год.
- 7.2 Техническое обслуживание должно включать:
 - проверку работоспособности
 - проверку целостности корпуса
 - проверку надежности крепления
 - проверку надежности контактных соединений
 - очистку корпуса от пыли и грязи

8. Сведения о драгметаллах

Содержание драгметаллов не требует учета при хранении, списании и утилизации.

9. Производитель

ООО "ВИСТЛ"

тел.: +7 (495) 178-05-52

E-mail: info@vistl.ru

<http://www.vistl-m.ru>

Адрес места производства продукции:

142100, Россия, Московская обл.,

г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, помещение 1, 2 этаж.